



222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司


检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250205-001

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区前进路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

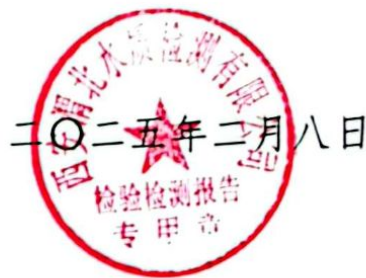

扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区前进路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250205-001		
样品量	G棕0.5 L 、 0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.05
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.05
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.05-2025.02.08
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期: 2025 年 2 月 8 日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2. 样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳		审核: 张恒	批准: 张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (前进路)

样品编号: WBJC20250205-001

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.20	0.05~2	符合
3	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.88	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.36	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

以下空白





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司


检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250205-002

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区大良路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

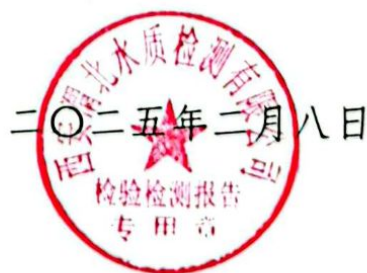

扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区大良路		
检测类别	委托检测 (采样)		
样品编号	WBJC20250205-002		
样品量	G棕0.5 L、0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.05
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.05
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.05-2025.02.08
检验依据	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)、菌落总数、总大肠菌群。(共 9 项)		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022), 对委托检测 (采样) 样品进行检验及评价。 本次委托检测 (采样) 样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 签发日期: 2025 年 2 月 8 日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和 (或) 完整性的责任。 2. 样品量中 G 为玻璃瓶, P 为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张恒	批准:	张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (大良路)

样品编号: WBJC20250205-002

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.20	0.05~2	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.87	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.18	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

— 以 下 空 白 —





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司


检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250205-003

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区延安路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司



二〇二五年二月八日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区延安路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250205-003		
样品量	G棕0.5 L 、0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.05
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.05
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.05-2025.02.08
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期: 2025 年 2 月 8 日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张红红	批准:	张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (延安路)

样品编号: WBJC20250205-003

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.30	0.05~2	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.91	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.30	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

以下空白





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250205-004

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区凤凰路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区凤凰路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250205-004		
样品量	G棕0.5 L 、 0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.05
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.05
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.05-2025.02.08
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  检验检测报告专用章 签发日期: 2025 年 2 月 8 日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2. 样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳		审核: 张恒	批准: 张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (凤凰路)

样品编号: WBJC20250205-004

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.20	0.05~2	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.89	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.12	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

—————以下空白—————





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司


检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250205-005

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区公园新街

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

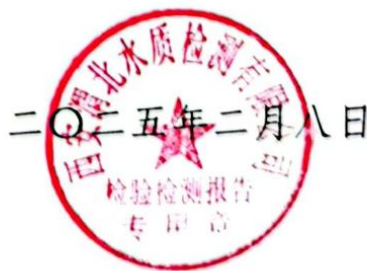

扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区公园新街		
检测类别	委托检测 (采样)		
样品编号	WBJC20250205-005		
样品量	G棕0.5 L 、0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.05
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.05
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.05-2025.02.08
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)、菌落总数、总大肠菌群。(共 9 项)		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022), 对委托检测 (采样) 样品进行检验及评价。 本次委托检测 (采样) 样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 检验检测报告专用章 签发日期: 2025 年 2 月 8 日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和 (或) 完整性的责任。 2. 样品量中 G 为玻璃瓶, P 为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张恒	批准: 张红红	



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (公园新街)

样品编号: WBJC20250205-005

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.20	0.05~2	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.90	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.31	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

—————以下空白—————





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司


检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250205-006

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区人民西路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

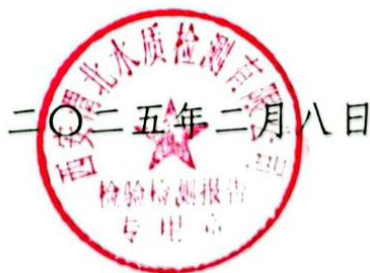

扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区人民西路		
检测类别	委托检测 (采样)		
样品编号	WBJC20250205-006		
样品量	G棕0.5 L 、0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.05
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.05
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.05-2025.02.08
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)、菌落总数、总大肠菌群。(共 9 项)		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022), 对委托检测 (采样) 样品进行检验及评价。 本次委托检测 (采样) 样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 检验检测报告专用章 签发日期: 2025 年 2 月 8 日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和 (或) 完整性的责任。 2. 样品量中 G 为玻璃瓶, P 为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张红红	批准: 张红红	



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (人民西路)

样品编号: WBJC20250205-006

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.30	0.05~2	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.78	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.22	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

—————以下空白—————





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司


检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250205-007

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区蓝天路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

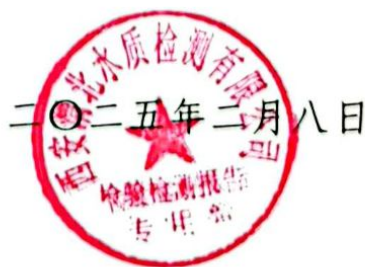

扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区蓝天路		
检测类别	委托检测 (采样)		
样品编号	WBJC20250205-007		
样品量	G棕0.5 L 、 0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.05
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.05
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.05-2025.02.08
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)、菌落总数、总大肠菌群。(共 9 项)		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022), 对委托检测 (采样) 样品进行检验及评价。 本次委托检测 (采样) 样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 检验检测报告专用章 签发日期: 2025 年 2 月 8 日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和 (或) 完整性的责任。 2. 样品量中 G 为玻璃瓶, P 为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张红红	批准: 张红红	



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (蓝天路)

样品编号: WBJC20250205-007

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.20	0.05~2	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.72	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.12	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

—————以下空白—————





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250205-008

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区航空四路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

二〇二五年二月八日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区航空四路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250205-008		
样品量	G棕0.5 L 、0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.05
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.05
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.05-2025.02.08
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期: 2025年2月8日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2. 样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张红红	批准: 张红红	



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水(航空四路)

样品编号: WBJC20250205-008

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.05	0.05~2	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.79	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.20	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

— 以下空白 —





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告


报告编号: WBJCBG20250217-030

样品名称: 管网末梢水

采样地点: 西安市阎良区富阎加压站加压泵房水龙头

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

二〇二五年二月二十八日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网末梢水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区富阎加压站加压泵房水龙头		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250217-030		
样品量	灭菌袋:0.25 L×2、P白:5 L+1 L+0.25 L、 G棕:1 L+0.25 L+0.5 L×2、P棕:1 L	采样时间	2025.02.17
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.17-2025.02.28
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、铬（六价）、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）、总α放射性、总β放射性、游离氯等。		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期: 2025 年 2 月 28 日		
备注	1. 本报告检测结果以上样品及信息由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2. 样品量中G为玻璃瓶, P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张红红	批准:	张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网末梢水 (富阎加压站)

样品编号: WBJC20250217-030

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准 限值	单项 判定
一、微生物指标							
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	电热恒温培养箱 (WBJCYQ004)	—	未检出	不应检出	符合
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	隔水式恒温培养箱 (WBJCYQ005)	—	未检出	不应检出	符合
3	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	电热恒温培养箱 (WBJCYQ012)	—	未检出	100	符合
二、毒理指标							
4	砷 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	双道氢化物-原子荧光 光度仪(WBJCYQ033)	0.0010	<0.0010	0.01	符合
5	铬(六价) (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.004	<0.004	0.05	符合
6	铅 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.0025	<0.0025	0.01	符合
7	汞 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	双道氢化物-原子荧光 光度仪(WBJCYQ033)	0.0001	0.0002	0.001	符合
8	氰化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.002	<0.002	0.05	符合
9	氟化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.1	0.28	1.0	符合
10	硝酸盐(以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.15	1.54	10	符合
11	溴酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (22.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.0050	未使用	0.01	/
12	亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (20.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.020	未使用	0.7	/
13	氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (21.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.020	<0.020	0.7	符合
三、感官性状和一般化学指标							
14	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	—	5	5	15	符合
15	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度仪 (WBJCYQ011)	0.5	<0.5	1	符合
16	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	—	—	无	无异臭、 异味	符合
17	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	—	—	无	无	符合



序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准 限值	单项 判定
18	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 (WBJCYQ010)	—	7.80	6.5~8.5	符合
19	铝 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.3)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.01	<0.01	0.2	符合
20	铁 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.3	<0.3	0.3	符合
21	锰 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.1	<0.1	0.1	符合
22	铜 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.2	<0.2	1.0	符合
23	锌 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.05	<0.05	1.0	符合
24	氯化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.15	11.0	250	符合
25	硫酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.75	23.4	250	符合
26	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	电子天平 (WBJCYQ014)	—	248	1000	符合
27	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	具塞滴定管 (WBJCYQ036)	1.0	112	450	符合
29	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色具塞滴定管 (WBJCYQ037)	0.05	1.46	3	符合
29	氨 (以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.02	0.04	0.5	符合
四、放射性指标							
30	总α放射性 (Bq/L)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)	双通道低本底αβ测量 仪(WBJCYQ025)	0.02	<0.02	0.5	符合
31	总β放射性 (Bq/L)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)	双通道低本底αβ测量 仪(WBJCYQ025)	0.03	0.04	1	符合
五、消毒剂指标							
32	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	—	0.005	0.30	0.05~2.0	符合
33	总氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.01	未使用	0.05~3.0	/
34	臭氧(O ₃) (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (9.3)	臭氧测定仪 (WBJCYQ030)	0.01	未使用	0.0~0.3	/
35	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 (WBJCYQ007)	0.02	未使用	0.02~0.8	/

—————以下空白—————





科仪阳光检测

结果列表

序号	测试指标	测试方法	单位	K Y S T 测试结果
1	镉	GB/T 5750.6-2023(12.4)	mg/L	$<6.0\times10^{-5}$
2	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023(4.3)	mg/L	0.051
3	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(5.2)	mg/L	$<4.1\times10^{-5}$
4	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(6.2)	mg/L	1.4×10^{-5}
5	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(7.2)	mg/L	$<1.6\times10^{-5}$
6	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	/	0.87
7	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023(15.1)	mg/L	0.016
8	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023(16.1)	mg/L	0.068

指标, 方法, 设备列表

序号	测试指标	测试方法	设备信息	单位	最低检测 质量浓度
1	镉	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标(12.4)	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)	mg/L	6.0×10^{-5}
2	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(4.3)	气相色谱仪	mg/L	3.2×10^{-5}
3	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(5.2)	气相色谱仪	mg/L	4.1×10^{-5}
4	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(6.2)	气相色谱仪	mg/L	1.5×10^{-5}
5	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(7.2)	气相色谱仪	mg/L	1.6×10^{-5}
6	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	/	/	/
7	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(15.1)	气相色谱仪	mg/L	2.0×10^{-5}
8	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(16.1)	气相色谱仪	mg/L	1.0×10^{-5}

以下空白





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250217-031

样品名称: 管网末梢水

采样地点: 西安市阎良区人民东路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

二〇二五年二月二十八日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网末梢水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区人民东路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250217-031		
样品量	灭菌袋:0.25 L×2、P白:5 L+1 L+0.25 L、 G棕:1 L+0.25 L+0.5 L×2、P棕:1 L	采样时间	2025.02.17
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.17-2025.02.28
检验依据	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、铬（六价）、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）、总α放射性、总β放射性、游离氯等。		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 西安渭北水质检测有限公司 检验检测报告专用章 签发日期:2025 年 2 月 28 日		
备注	1. 本报告检测结果以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳		审核：张红红	批准：张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网末梢水 (人民东路)

样品编号: WBJC20250217-031

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准 限值	单项 判定
一、微生物指标							
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	电热恒温培养箱 (WBJCYQ004)	—	未检出	不应检出	符合
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	隔水式恒温培养箱 (WBJCYQ005)	—	未检出	不应检出	符合
3	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	电热恒温培养箱 (WBJCYQ012)	—	未检出	100	符合
二、毒理指标							
4	砷 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	双道氢化物-原子荧光 光度仪(WBJCYQ033)	0.0010	<0.0010	0.01	符合
5	铬(六价) (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.004	<0.004	0.05	符合
6	铅 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.0025	<0.0025	0.01	符合
7	汞 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	双道氢化物-原子荧光 光度仪(WBJCYQ033)	0.0001	<0.0001	0.001	符合
8	氰化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.002	<0.002	0.05	符合
9	氟化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.1	0.25	1.0	符合
10	硝酸盐(以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.15	1.61	10	符合
11	溴酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (22.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.0050	未使用	0.01	/
12	亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (20.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.020	未使用	0.7	/
13	氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (21.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.020	<0.020	0.7	符合
三、感官性状和一般化学指标							
14	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	—	5	5	15	符合
15	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度仪 (WBJCYQ011)	0.5	<0.5	1	符合
16	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	—	—	无	无异臭、 异味	符合
17	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	—	—	无	无	符合



报告编号: WBJCBG20250217-031

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准 限值	单项 判定
18	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 (WBJCYQ010)	—	7.78	6.5~8.5	符合
19	铝 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.3)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.01	<0.01	0.2	符合
20	铁 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.3	<0.3	0.3	符合
21	锰 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.1	<0.1	0.1	符合
22	铜 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.2	<0.2	1.0	符合
23	锌 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.05	<0.05	1.0	符合
24	氯化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.15	11.2	250	符合
25	硫酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.75	24.1	250	符合
26	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	电子天平 (WBJCYQ014)	—	199	1000	符合
27	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	具塞滴定管 (WBJCYQ036)	1.0	115	450	符合
29	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色具塞滴定管 (WBJCYQ037)	0.05	1.55	3	符合
29	氨 (以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.02	0.05	0.5	符合
四、放射性指标							
30	总α放射性 (Bq/L)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)	双通道低本底αβ测量 仪(WBJCYQ025)	0.02	0.03	0.5	符合
31	总β放射性 (Bq/L)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)	双通道低本底αβ测量 仪(WBJCYQ025)	0.03	0.12	1	符合
五、消毒剂指标							
32	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	—	0.005	0.20	0.05~2.0	符合
33	总氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.01	未使用	0.05~3.0	/
34	臭氧(O ₃) (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (9.3)	臭氧测定仪 (WBJCYQ030)	0.01	未使用	0.0~0.3	/
35	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 (WBJCYQ007)	0.02	未使用	0.02~0.8	/

— 以下空白 —





结果列表

科仪阳光检测

序号	测试指标	测试方法	单位	测试结果
1	镉	GB/T 5750.6-2023(12.4)	mg/L	$<6.0\times10^{-5}$
2	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023(4.3)	mg/L	0.044
3	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(5.2)	mg/L	$<4.1\times10^{-5}$
4	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(6.2)	mg/L	1.8×10^{-5}
5	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(7.2)	mg/L	$<1.6\times10^{-5}$
6	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	/	0.76
7	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023(15.1)	mg/L	0.016
8	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023(16.1)	mg/L	0.083

指标, 方法, 设备列表

序号	测试指标	测试方法	设备信息	单位	最低检测质量浓度
1	镉	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法第 6 部分: 金属和类金属指标(12.4)	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)	mg/L	6.0×10^{-5}
2	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法第 10 部分: 消毒副产物指标(4.3)	气相色谱仪	mg/L	3.2×10^{-5}
3	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法第 10 部分: 消毒副产物指标(5.2)	气相色谱仪	mg/L	4.1×10^{-5}
4	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法第 10 部分: 消毒副产物指标(6.2)	气相色谱仪	mg/L	1.5×10^{-5}
5	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法第 10 部分: 消毒副产物指标(7.2)	气相色谱仪	mg/L	1.6×10^{-5}
6	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	/	/	/
7	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法第 10 部分: 消毒副产物指标(15.1)	气相色谱仪	mg/L	2.0×10^{-3}
8	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法第 10 部分: 消毒副产物指标(16.1)	气相色谱仪	mg/L	1.0×10^{-3}

以下空白





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250217-032

样品名称: 出厂水

采样地点: 西安市阎良区迎宾大道 30 号航城水务厂区加压泵房 3#水龙头

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

二〇二五年二月二十八日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司
检 验 报 告

样品名称	出厂水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区迎宾大道 30 号航城水务厂区加压泵房 3#水龙头		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250217-032		
样品量	灭菌袋:0.25 L ×2、P白:5 L+1 L+0.25 L、 G棕:1 L+0.25 L+0.5 L×2、P棕:1 L	采样时间	2025.02.17
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.17
封样描述	密封完好、适检	封样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.17-2025.02.28
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、铬（六价）、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）、总α放射性、总β放射性、游离氯等。		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期: 2025年2月28日		
备注	1. 本报告检测结果以上样品及信息由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2. 样品量中G为玻璃瓶, P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张恒	批准: 张红红	



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 出厂水

样品编号: WBJC20250217-032

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准 限值	单项 判定
一、微生物指标							
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	电热恒温培养箱 (WBJCYQ004)	—	未检出	不应检出	符合
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	隔水式恒温培养箱 (WBJCYQ005)	—	未检出	不应检出	符合
3	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	电热恒温培养箱 (WBJCYQ012)	—	未检出	100	符合
二、毒理指标							
4	砷 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	双道氢化物-原子荧光 光度仪(WBJCYQ033)	0.0010	<0.0010	0.01	符合
5	铬(六价) (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.004	<0.004	0.05	符合
6	铅 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.0025	<0.0025	0.01	符合
7	汞 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	双道氢化物-原子荧光 光度仪(WBJCYQ033)	0.0001	<0.0001	0.001	符合
8	氰化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.002	<0.002	0.05	符合
9	氟化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.1	0.28	1.0	符合
10	硝酸盐(以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.15	1.49	10	符合
11	溴酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (22.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.0050	未使用	0.01	/
12	亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (20.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.020	未使用	0.7	/
13	氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (21.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.020	<0.020	0.7	符合
三、感官性状和一般化学指标							
14	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	—	5	5	15	符合
15	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度仪 (WBJCYQ011)	0.5	<0.5	1	符合
16	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	—	—	无	无异臭、 异味	符合
17	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	—	—	无	无	符合



报告编号: WBJCBG20250217-032

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准 限值	单项 判定
18	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 (WBJCYQ010)	—	7.73	6.5~8.5	符合
19	铝 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.3)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.01	<0.01	0.2	符合
20	铁 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.3	<0.3	0.3	符合
21	锰 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.1	<0.1	0.1	符合
22	铜 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.2	<0.2	1.0	符合
23	锌 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	原子吸收分光光度计 (WBJCYQ032)	0.05	<0.05	1.0	符合
24	氯化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.15	12.1	250	符合
25	硫酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	IC2800 离子色谱仪 (WBJCYQ031)	0.75	23.0	250	符合
26	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	电子天平 (WBJCYQ014)	—	247	1000	符合
27	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	具塞滴定管 (WBJCYQ036)	1.0	114	450	符合
29	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色具塞滴定管 (WBJCYQ037)	0.05	1.74	3	符合
29	氨 (以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.02	0.04	0.5	符合

四、放射性指标

30	总α放射性 (Bq/L)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)	双通道低本底αβ测量 仪(WBJCYQ025)	0.02	<0.02	0.5	符合
31	总β放射性 (Bq/L)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)	双通道低本底αβ测量 仪(WBJCYQ025)	0.03	0.12	1	符合

五、消毒剂指标

32	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	—	0.005	0.30	0.3~2.0	符合
33	总氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	紫外可见分光光度计 (WBJCYQ008)	0.01	未使用	0.5~3.0	/
34	臭氧(O ₃) (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (9.3)	臭氧测定仪 (WBJCYQ030)	0.01	未使用	0.0~0.3	/
35	二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	便携式多参数比色计 (WBJCYQ007)	0.02	未使用	0.1~0.8	/

—————以下空白—————





科仪阳光检测

K Y S T

测试结果

结果列表

序号	测试指标	测试方法	单位	测试结果
1	镉	GB/T 5750.6-2023(12.4)	mg/L	$<6.0 \times 10^{-5}$
2	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023(4.3)	mg/L	0.049
3	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(5.2)	mg/L	$<4.1 \times 10^{-5}$
4	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(6.2)	mg/L	2.0×10^{-3}
5	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023(7.2)	mg/L	$<1.6 \times 10^{-5}$
6	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	/	0.85
7	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023(15.1)	mg/L	0.019
8	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023(16.1)	mg/L	0.082

指标, 方法, 设备列表

序号	测试指标	测试方法	设备信息	单位	最低检测质量浓度
1	镉	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标(12.4)	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)	mg/L	6.0×10^{-5}
2	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(4.3)	气相色谱仪	mg/L	3.2×10^{-5}
3	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(5.2)	气相色谱仪	mg/L	4.1×10^{-5}
4	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(6.2)	气相色谱仪	mg/L	1.5×10^{-5}
5	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(7.2)	气相色谱仪	mg/L	1.6×10^{-5}
6	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	/	/	/
7	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(15.1)	气相色谱仪	mg/L	2.0×10^{-3}
8	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标(16.1)	气相色谱仪	mg/L	1.0×10^{-3}

以下空白





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250218-041

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区前进路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区前进路		
检测类别	委托检测 (采样)		
样品编号	WBJC20250218-041		
样品量	G棕0.5 L 、0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.18
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.18
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.18-2025.02.20
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)、菌落总数、总大肠菌群。(共 9 项)		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022), 对委托检测 (采样) 样品进行检验及评价。 本次委托检测 (采样) 样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 检验检测报告专用章 签发日期: 2025年2月21日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和 (或) 完整性的责任。 2. 样品量中G为玻璃瓶, P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张烜	批准:	张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (前进路)

样品编号: WBJC20250218-041

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.20	0.05~2	符合
3	色度 (铂铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.88	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.47	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

———以下空白———





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告


报告编号: WBJCBG20250218-042

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区大良路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

二〇二五年二月二十一日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区大良路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250218-042		
样品量	G棕0.5 L 、 0.25 L 无菌袋×2	采样时间	2025.02.18
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.18
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.18-2025.02.20
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期：2025 年 2 月 1 日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2. 样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳		审核：张恒	批准：张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (大良路)

样品编号: WBJC20250218-042

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.30	0.05~2	符合
3	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.90	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.22	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

— 以 下 空 白 —





正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250218-043

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区延安路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

二〇二五年二月二十一日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区延安路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250218-043		
样品量	G棕0.5 L 、0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.18
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.18
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.18-2025.02.20
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期: 2025年2月21日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2. 样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张恒	批准: 张红红	



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (延安路)

样品编号: WBJC20250218-043

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.20	0.05~2	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.90	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.38	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

—————以下空白—————





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250218-044

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区凤凰路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

二〇二五年二月十一日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区凤凰路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250218-044		
样品量	G棕0.5 L 、0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.18
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.18
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.18-2025.02.20
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期: 2025年2月21日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2. 样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳	审核: 张恒	批准: 张红红	



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (凤凰路)

样品编号: WBJC20250218-044

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.10	0.05~2	符合
3	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.98	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.28	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

—————以下空白—————





正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告


报告编号: WBJCBG20250218-045

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区公园新街

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

二〇二五年二月二十一日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区公园新街		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250218-045		
样品量	G棕0.5 L 、 0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.18
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.18
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.18-2025.02.20
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 检验检测报告专用章 签发日期: 2025 年 2 月 21 日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制: 范菊芳		审核: 张恒	批准: 张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (公园新街)

样品编号: WBJC20250218-045

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.10	0.05~2	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.89	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.34	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

—————以下空白—————





222713340059
有效期至2028年6月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告


报告编号: WBJCBG20250218-046

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区人民西路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

二〇二五年二月二十一日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区人民西路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250218-046		
样品量	G棕0.5 L 、0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.18
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.18
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.18-2025.02.20
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 检验检测报告专用章 签发日期：2025 年 2 月 21 日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳		审核：张恒	批准：张红红



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水(人民西路)

样品编号: WBJC20250218-046

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.20	0.05~2	符合
3	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.77	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.28	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

—————以下空白—————





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250218-047

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区蓝天路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司

二〇二五年二月二十一日



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区蓝天路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250218-047		
样品量	G棕0.5 L 、 0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.18
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.18
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.18-2025.02.20
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期: 2025年2月21日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2. 样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳	审核：张恒	批准：张红红	



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水 (蓝天路)

样品编号: WBJC20250218-047

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.20	0.05~2	符合
3	色度 (钴铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.93	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.25	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

— 以 下 空 白 —





222713340059
有效期至2028年5月15日

正本

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: WBJCBG20250218-048

样品名称: 管网水

采样地点: 西安市阎良区航空四路

委托单位: 西安阎良航城水务有限公司



扫描全能王 创建

西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称	管网水		
委托单位	西安阎良航城水务有限公司		
采样地点	西安市阎良区航空四路		
检测类别	委托检测（采样）		
样品编号	WBJC20250218-048		
样品量	G棕0.5 L 、 0.25 L无菌袋×2	采样时间	2025.02.18
		采 样 人	何家瑶 胡莹
检验目的	常规监测	收样日期	2025.02.18
封样描述	密封完好、适检	收样人员	苗亚宁
样品状态	无色、无味、无油、澄清液体	分析日期	2025.02.18-2025.02.20
检验依据	GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》		
参考限值	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测项目	浑浊度、游离氯、色度、pH 值、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、菌落总数、总大肠菌群。（共 9 项）		
结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对委托检测（采样）样品进行检验及评价。 本次委托检测（采样）样品所检测项目检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。  签发日期:2025年2月21日		
备注	1. 以上样品及信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 2.样品量中G为玻璃瓶，P为聚乙烯桶。		
编制：范菊芳	审核：张恒	批准：张红红	



西安渭北水质检测有限公司

检 验 报 告

样品名称: 管网水(航空四路)

样品编号: WBJC20250218-048

序号	检测项目 (计量单位)	检测方法	检测仪器(编号)	最低检测 质量浓度	检测结果	标准限值	单项 判定
1	浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度计 WBJCYQ011	0.5	<0.5	1	符合
2	游离氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (4.2)	/	0.005	0.20	0.05~2	符合
3	色度 (铂铂色度单位)	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/	5	5	15	符合
4	pH 值 (—)	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	便携式 pH 计 WBJCYQ010	—	7.81	6.5~8.5	符合
5	臭和味 (—)	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	—	无	无异臭、 异味	符合
6	肉眼可见物 (—)	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	—	无	无	符合
7	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	棕色酸式滴定管 WBJCYQ037	0.05	1.36	3	符合
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	DH-360 电热恒温培 养箱 WBJCYQ012	—	未检出	100	符合
9	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	DH-360A 电热恒温 培养箱 WBJCYQ004	—	未检出	不应检出	符合

—————以下空白—————

